



Zubehör Einzelpendel

Einzelbatterieleuchte

EURO 32 / RZ 5024

Zielgruppe: Elektrofachkräfte

Single Pendulum

Self-Contained Emergency
Lighting EURO 32 / RZ 5024

Target group: Skilled electricians

Le Pendule unique

Luminaire de Sécurité

EURO 32 / RZ 5024

Visé aux électriciens qualifiés

300 80 001 606 (B)



CE

 **CEAG**

The CEAG logo consists of a stylized graphic element to the left of the word "CEAG". The graphic element is composed of several parallel, slightly curved horizontal lines forming a shape reminiscent of a stylized 'E' or a series of steps.

Sicherheitshinweise

- Bei Durchführung von Arbeiten an der Notleuchte sicherstellen, daß die Notleuchte spannungsfrei geschaltet ist! Beachten Sie dabei die unterschiedlichen Versorgungen der Notleuchte bei Normal- und Notbetrieb. Das Bild zeigt das Hinweisschild auf der Notleuchte.
- Beachten Sie bei allen Arbeiten an dem Gerät die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die nachfolgenden Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung, die mit einem  versehen sind!

Safety Instructions

- When working on the emergency luminaire make sure that it is disconnected from the voltage! Pay attention to the different power supplies in mains or battery operation. The Fig. shows the indication label on the emergency luminaire.
- Observe the national safety rules and regulations for prevention of accidents as well as the safety instructions included in these operating instruction marked with 

Consignes de sécurité

- Avant d'intervenir dans le luminaire de secours, assurez-vous que le luminaire soit coupé de la tension. Faites attention aux alimentations différentes du luminaire de secours en fonctionnement sur secteur et sur batterie. La fig. montre la plaque indicatrice sur le luminaire de secours.
- Lors d'une intervention quelconque dans l'appareil, les prescriptions nationales de sécurité et de révoyance contre les accidents ainsi que les consignes de sécurité qui suivent dans ce mode d'emploi et qui sont marquées d'un , doivent

ACHTUNG NOTLEUCHTE
Bei Arbeiten an der Notleuchte
erst Netz abschalten und dann
Batteriekreis unterbrechen



**Attention Emergency
Luminaire**
Isolate mains and battery be-
fore working on the luminaire





ATTENTION! LUMINAIRE DE SÉCURITÉ
En cas d'interventions sur le
luminaire de sécurité, il faut d'abord
débrancher le secteur et ensuite
déconnecter le circuit de batterie.



Einzelpendel / Single Pendulum / Le Pendule unique

Euro 32 (Sachnr./part no. 400 71 342 778), RZ 5024 (Sachnr./part no. 400 71 342 516)

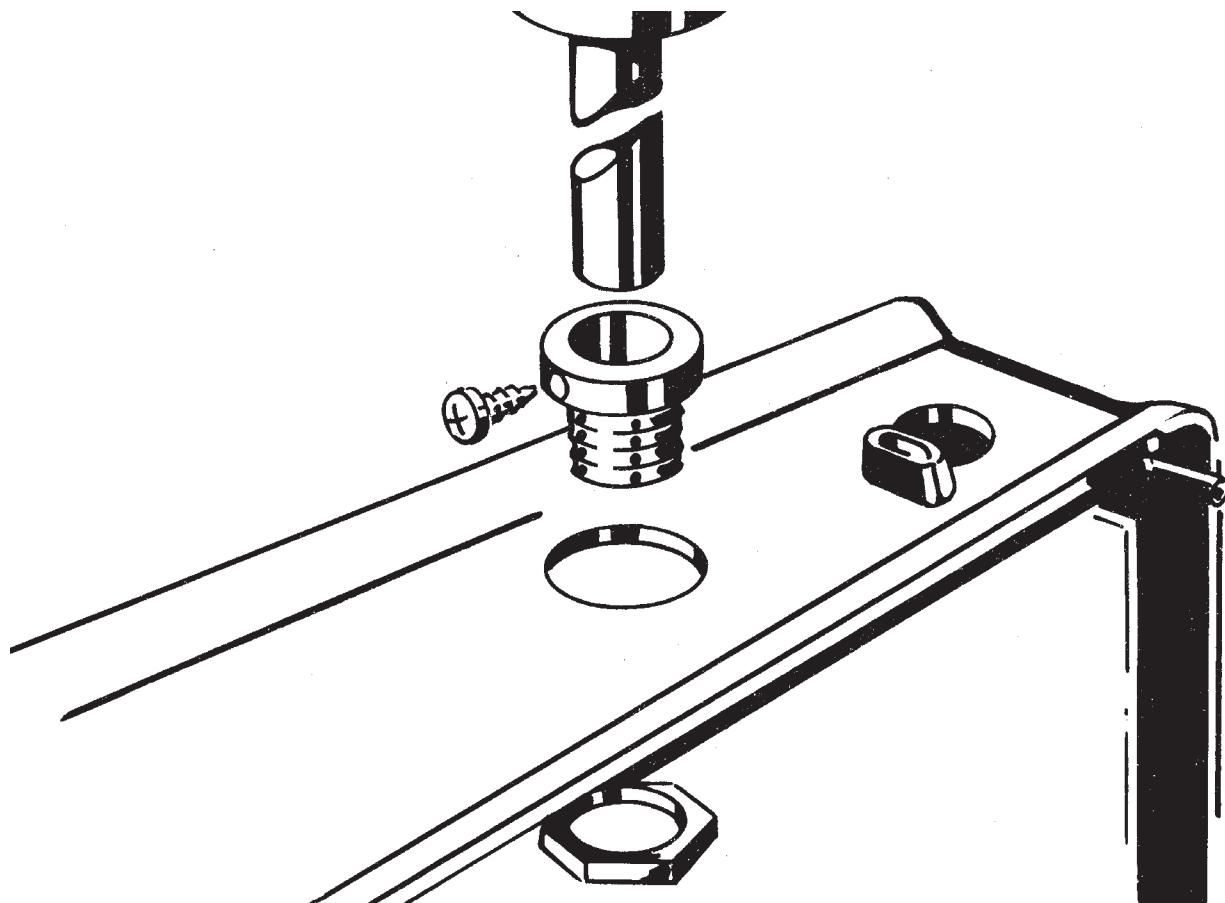

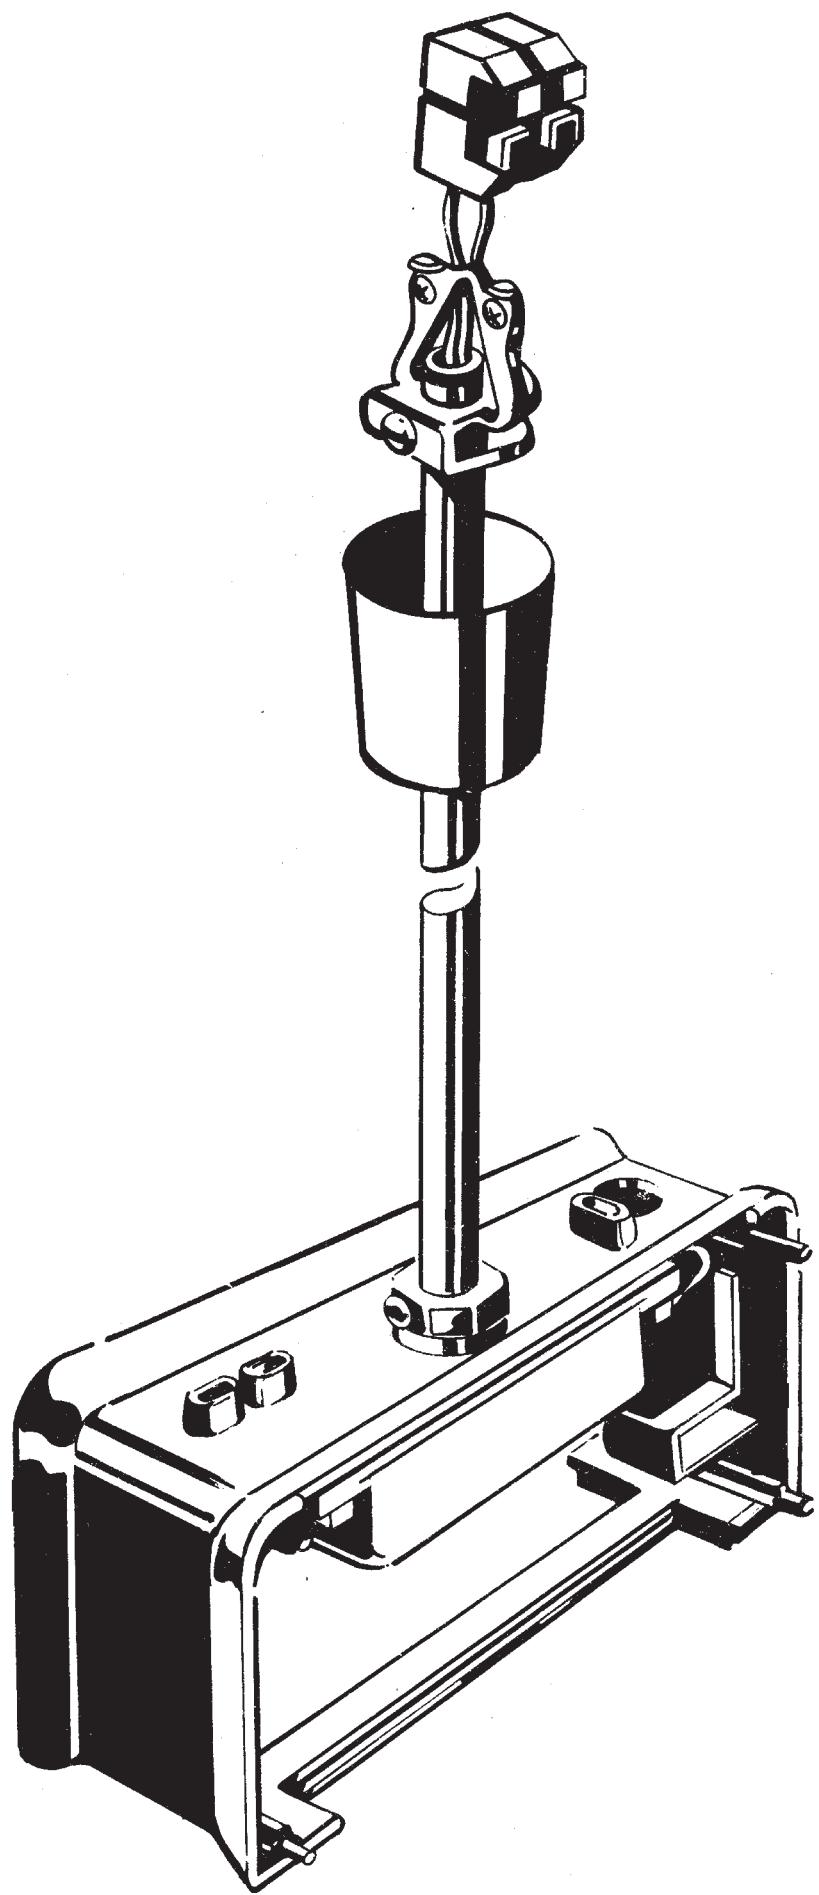



Im Fall von Reklamationen benötigen Sie von uns eine RMA - Nummer.
Entnehmen Sie bitte weitere Infos hierzu unserer Internetseite www.ceag.de!
In case of complaints you need a RMA - number from us. For further information see
www.ceag.de!

- Technische Änderungen vor-
behalten -
- We reserve the right to carry
out technical changes! -

300 80 001 606(B)/ X/ 03.2007

COOPER

CEAG Notlichtsysteme GmbH

Senator-Schwartz-Ring 26
D-59494 Soest / Germany
Telefon + 49 29 21/69-870
Telefax + 49 29 21/69-617
Internet <http://www.ceag.de>
E-Mail Info-n@ceag.de